

ACTA SESION EXTRAORDINARIA-0018-2024

1
2 Acta número cero, cero, dieciocho del año dos mil veinticuatro correspondiente a la Sesión
3 Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal en modalidad presencial en el Salón de Sesiones
4 de la Municipalidad de San Isidro, luego de comprobado el quórum por parte de la presidencia da
5 inicio la Sesión a las diecinueve horas del once de julio del año dos mil veinticuatro. Contando con
6 la siguiente asistencia: Regidores Propietarios: Angélica Salas Morales (presidenta), Sergio Ortíz
7 Pérez (vicepresidente), Christine Mendoza Morales, Francisco Madrigal Madrigal y Leidy
8 Arguedas Fonseca, Regidores Suplentes: Josseph Paniagua Campos, Yanela Zúñiga Araya, José
9 David Mena Zúñiga, Tannia Cruz Masís y Ana Melissa Vindas Orozco, Síndicos Propietarios:
10 Esteban Vargas Salazar, Nathalia Bolaños Argüello, Minor Orozco Valerio y Carlos Gonzalez Rubí,
11 Síndicos Suplentes: Aminta Conde Hernández y Karol Mora Arias. -----
12 Ausencias justificadas: Mindy Fonseca Rubí Personal, síndica Suplente y Marco Fonseca Cordero,
13 síndico Suplente.-----
14 Administrativo: Eddie Ramírez Sánchez, Alcalde Municipal -----
15 Secretaria a.i. Concejo Municipal Dilana Fonseca Rodríguez. -----
16 Se conoce el orden del día de la Sesión Extraordinaria 0018-2024 del 11 de julio de 2024--ORDEN
17 DEL DÌA- -----
18 ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del orden del día. -----
19 ARTÍCULO II. Audiencia los representantes de la ESPH -----
20 ARTÍCULO III. Clausura -----
21 **ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del orden del día.**-----
22 Se conoce el orden del día de la Sesión Extraordinaria N°0018-2024 del 11 de julio de 2024. -----
23 **ACUERDO 0499-2024.** La señora presidenta Angélica Salas Morales somete a votación: ----
24 Aprobar el orden del día de la Sesión Extraordinaria N°0018-2024 del 11 de julio de 2024. Siendo
25 avalado por cinco Regidores Propietarios: Sergio Ortíz Pérez, Christine Mendoza Morales,
26 Francisco Javier Madrigal Madrigal, leidy Arguedas Fonseca y Angélica Salas Morales. Se declara,
27 **POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.** -----
28 ARTÍCULO II. Audiencia los representantes de la ESPH. -----
29 -----
30 -----

ACUEDUCTO SAN ISIDRO

Junio 2024.

• ISO 9001:2015 • INTE G35-2012 • ISO 14001:2015 • ISO 45001: 2018



Situación en Pozos.



• ISO 9001:2015 • INTE G35-2012 • ISO 14001:2015 • ISO 45001: 2018 ▶ DESARROLLO INTELIGENTE PARA SU BIENESTAR



Situación en Rebombes.

Rebombes Antes del PMSI	Nuevos Rebombes con PMSI
cercanías del puente sobre el río Tranqueras (Tomates)	Tanque Breña Mora al Norte
	Tanque San Isidro Tanque Breña Mora
	Vilaseca – Rebombes Chizos
	Chizos – Tanque Santa Cecilia
	Tanque Santa Cecilia al Norte
	Tanque Santa Cecilia – Tanque Chillal
	Chizos – Tanque Victoria
	Tanque Victoria al Norte

• ISO 9001:2015 • INTE G35-2012 • ISO 14001:2015 • ISO 45001: 2018 ▶ DESARROLLO INTELIGENTE PARA SU BIENESTAR



Situación en Almacenamiento.



Total de Almacenamiento antes de PMSI 838 m³

Total de Almacenamiento antes de PMSI 3,300 m³

• ISO 9001:2015 • INTE G35-2012 • ISO 14001:2015 • ISO 45001: 2018 ▶ DESARROLLO INTELIGENTE PARA SU BIENESTAR



Presupuestos Destinados Acueducto San Isidro

Servicio de Agua Potable ₡6.275.877.239,53

Año	Importe presupuestario designado a San Isidro (Mantenimiento + Inversiones)
2020	₡ 4.081.832.253,86
2021	₡ 738.303.792,69
2022	₡ 658.897.913,54
2023	₡ 607.297.092,61
2024 corte a Marzo	₡ 189.546.186,83

Servicio de Hidrantes ₡ 157.417.234,06

Año	Importe presupuestario designado a San Isidro (Mantenimiento + Inversiones)
2020	₡ 25.615.128,89
2021	₡ 25.395.065,00
2022	₡ 25.739.122,95
2023	₡ 47.390.423,14
2024 corte a Marzo	₡ 33.277.494,08



Proyectos a Desarrollar próximamente.



Proyectos Próximos con Dependencia tarifaria.

PMSI III Etapa.



Pozos.

- Santa Cruz 3
- Vilaseca 2

Tanques.

- Tanque T1
- Tanques Chillal
- Tanque Charquillo
- Tanque San Isidro 2
- Tanque Chizos

Plantas de Tratamiento

- Santa Cecilia
- Chillal

Otros.



- Líneas de Tubería
- Estaciones de Bombeo
- Estaciones medición/presión
- Mejoras en prédios
- Automatización

Costo del Proyecto \neq 13.682.561.238,00

• ISO 9001:2015 • INTE G35-2012 • ISO 14001:2015 • ISO 45001: 2018 ▶ DESARROLLO INTELIGENTE PARA SU BIENESTAR




Tomas Superficiales

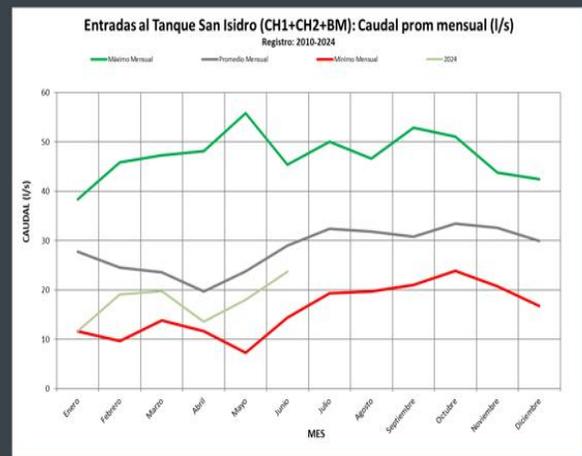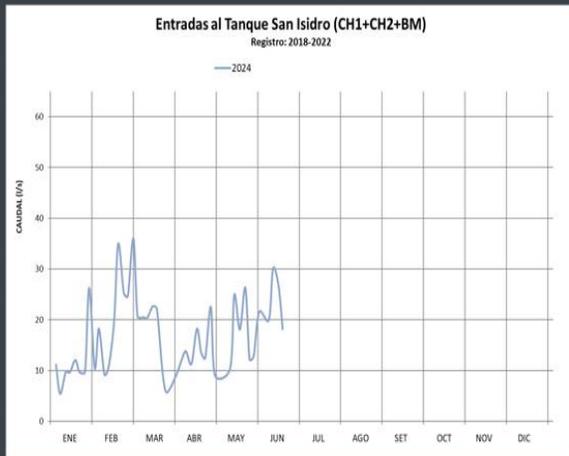

• ISO 9001:2015 • INTE G35-2012 • ISO 14001:2015 • ISO 45001: 2018 ▶ DESARROLLO INTELIGENTE PARA SU BIENESTAR





Tomas Superficiales

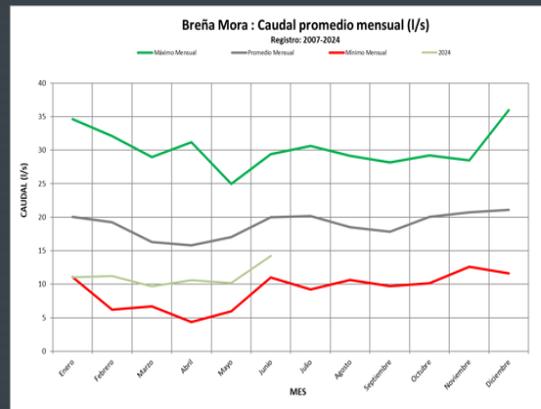

• ISO 9001:2015 • INTE G35-2012 • ISO 14001:2015 • ISO 45001: 2018 ▶ DESARROLLO INTELIGENTE PARA SU BIENESTAR




Tomas Superficiales (Tranqueras y Yurro Hondo)

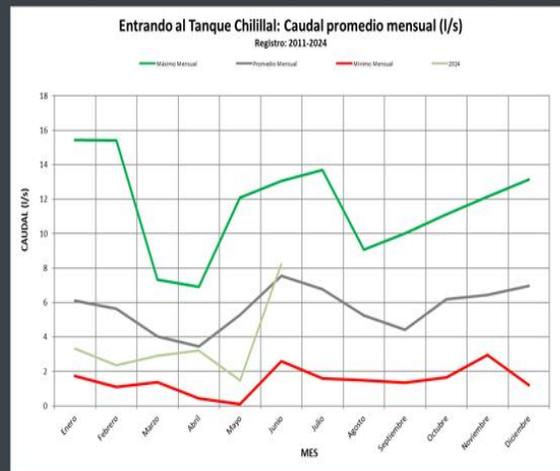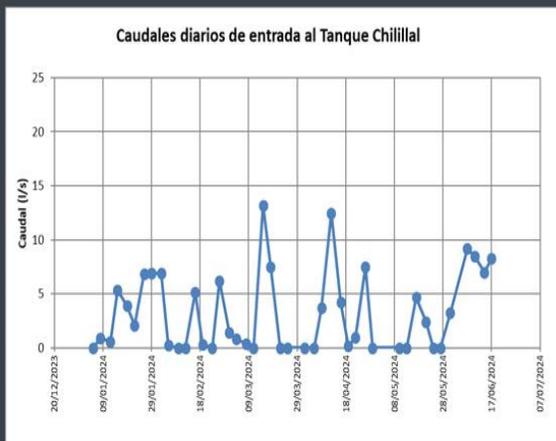

• ISO 9001:2015 • INTE G35-2012 • ISO 14001:2015 • ISO 45001: 2018 ▶ DESARROLLO INTELIGENTE PARA SU BIENESTAR





Tomas Superficiales (Albinos / Lajas / Carbonera)

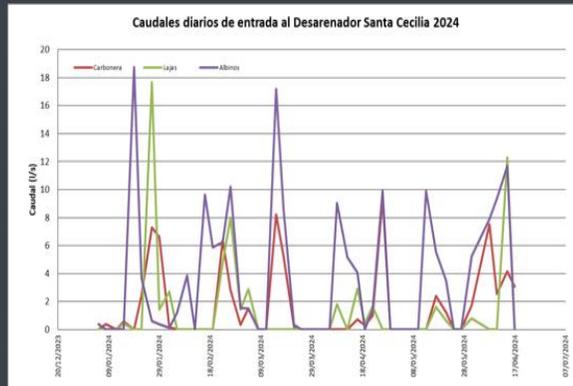

• ISO 9001:2015 • INTE G35-2012 • ISO 14001:2015 • ISO 45001: 2018 ▶ DESARROLLO INTELIGENTE PARA SU BIENESTAR



Tomas Superficiales

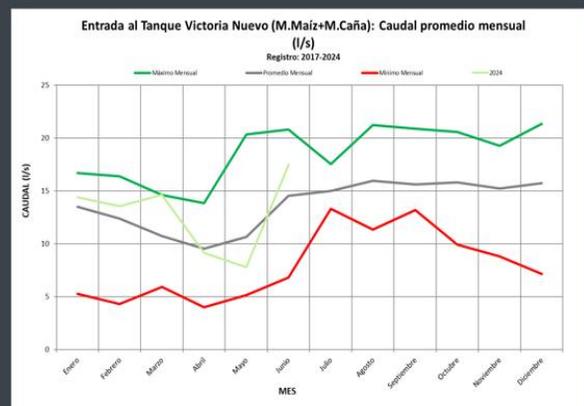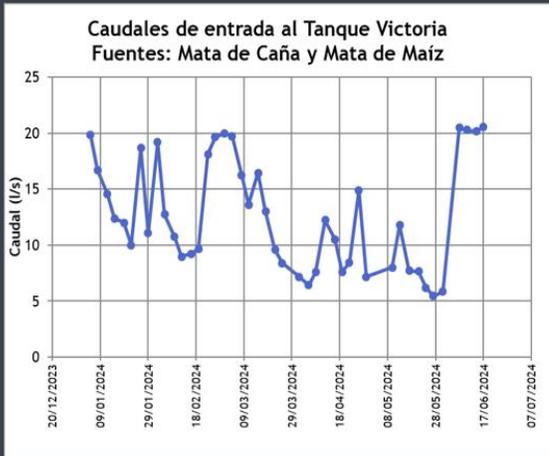

• ISO 9001:2015 • INTE G35-2012 • ISO 14001:2015 • ISO 45001: 2018 ▶ DESARROLLO INTELIGENTE PARA SU BIENESTAR



Acueducto San Isidro

• Junio 2024.

• ISO 9001:2015 • INTE G35-2012 • ISO 14001:2015 • ISO 45001: 2018 ▶ DESARROLLO INTELIGENTE PARA SU BIENESTAR



El funcionario Danny Arias, departamento de Planificación del negocio, menciona que el costo de la tercer etapa del Plan Maestro esta formulado en función de la nueva metodología que planteó el Aresep, esta metodología lo que establece es que los proyectos deben realizarse de forma integral alcanzando un plazo mínimo de cinco años, por lo que estos 14.000.000.00 millones están mapeados y distribuidos en esos cinco años y se van ir ejecutando conforme se van aprobando la tarifa, por lo que se presenta la tarifa y luego son concedidos cada dos años, es decir aresep indica cuales proyectos se aprueban y cuales no para los siguientes dos años, a este costo se puede tener por la tramitología de aprobación mas gastos operativos algunas obras en atraso a un sexto año, y aunque se tengo este monto planteado, y al tener un nuevo tanque o pozo, esto requiere mantenimientos de operación, si se tiene un nuevo pozo esto va a generar un nuevo consumo eléctrico y esto también se debe cubrir así como el costo de la desinfección y esto va “robando” un poco más la inversión pero se va ajustando cada dos años conforme se van dando las actualizaciones, también se deben prolongar otros factores como la compra de terrenos ya que no se ha tenido un buen puerto y esto puede alargar aún más el proyecto. -----

El señor Sergio Ortíz Pérez, Vicepresidente consulta si, ¿existe certeza de que no solo esta Empresa esta haciendo pozos utilizando un manto acuífero va a aguantar estos dos pozos en San Isidro, pero

1 mas allá a los que se están haciendo en todo Heredia y si para aparear una posible veda para sacar
2 más agua de ese manto, ¿se ha pensado en otro tipo de fuentes como cosechas de agua, lagunas? -
3 El señor José Vilchez Villalobos, indica que es importante, y que lastima que los compañeros
4 encargados de recurso hídrico no se presentan porque ellos manejan esa parte, sin embargo se
5 manejan todos los pozos que se tienen en que se tiene un nivel de caudal y los datos de estos pozos
6 son muy buenos, que inclusive cuando se apaga el pozo se puede ver que el acuífero recupera, y por
7 ende esta información que se ha estado recaudando desde tiempo atrás, les ha indicado y demostrado
8 que debe indicar si hay algún error en alguna parte al final los niveles se mantienen, sin embargo le
9 da tranquilidad que como operador y repartidor de agua, que el monitoreo que hace la ESPH a los
10 pozos ha sido buena y refleja recuperación en los acuíferos. Y con el tema de capturar agua, la
11 Empresa tiene un proyecto, pero está en verde y lo que da por metro cubico o Litro es muy alto.--
12 La señora Angélica Salas Morales, presidenta agradece a la ESPH por el informe dado

13 **ARTÍCULO III. Clausura** -----

14 Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero cero
15 dieciocho, dos mil veinticuatro, del once de julio de dos mil veinticuatro, al ser las diecinueve horas
16 con cuarenta minutos. -----

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Licda. Angélica Salas Morales
Presidenta Municipal del Concejo Municipal

Licda. Dilana Fonseca Rodríguez
Secretaria a.i. Concejo Municipal

1 -----